CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO

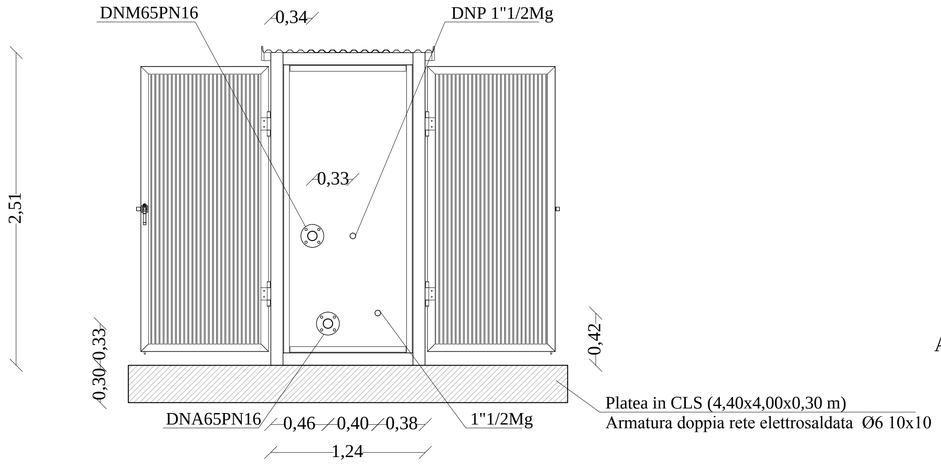

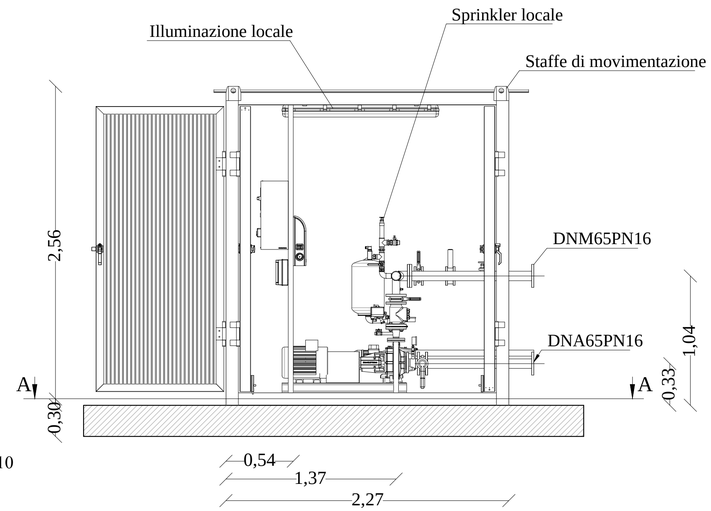

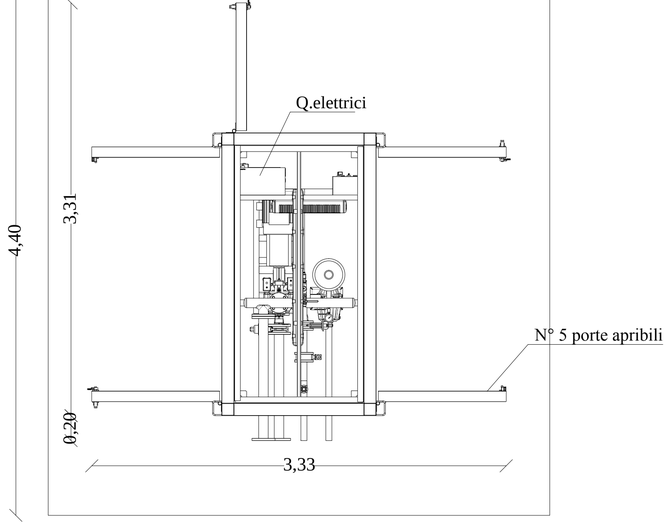

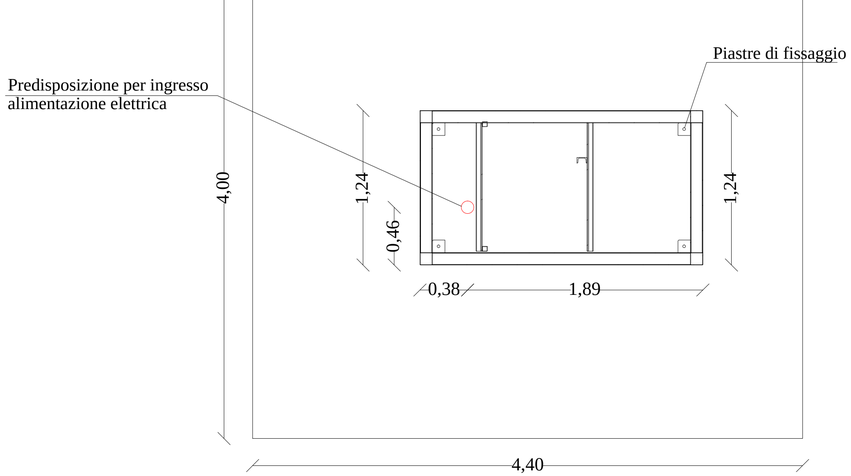

SEZIONE A-A

Collegamenti idraulici			Pesi	Collegamenti elettrici			
Collegamenti	Dn	Note	Peso statico	Punto alimentazione	Tensione nominale	kW	N°Poli
Mandata all'impianto	DN65PN16	Esterna al modulo	Modulo a secco 1430 Kg	Quadro Locale	230 V	3.0	1 + N + T
Aspirazione Pompa Principale 1	DN65PN16	Esterna al modulo	Serbatoio a secco / Kg	Quadro Elettropompa	400 V	5.5	3 + T
Aspirazione Pompa Principale 2	/		Sistema a secco / Kg	Quadro Pilota	400 V	1.1	3 + T
Ritorno in vasca Flussimetro	1"1/2Mg	Esterno al modulo	Sistema a serbatoio pieno	Quadro Ripetizione Allarmi	230 V	0.05	1 + N + T
Aspirazione Pompa Pilota	1"1/2 Mg	Esterno al modulo	/ Kg				
Troppo pieno Serbatoio							
Alimentazione Serbatoio							

VISTA 3D

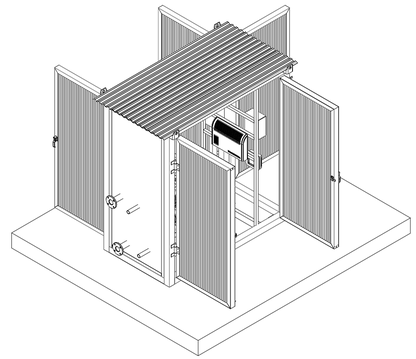

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

ASP AGRIGENTO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

OGGETTO:

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI PALMA DI MONTECHIARO SITO IN VIA MACCACARO, S.N.
PARERE ANTINCENDIO N. 11685
ATTIVITA' N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:	TITOLO ELABORATO:	
6.1.4	**IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI** IMPIANTO IDRANTI - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO	
Nome file:	6.1.4 - Impianto idranti - Centrale idrica antincendio.dwg	Scala: varie

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO
B					
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2019			

Il Progettista: GEOM. CALOGERO CAPRARO

Il RUP:

Il R.T.S.A.: ING. ALESSANDRO DINOLFO

Visti ed approvazioni: