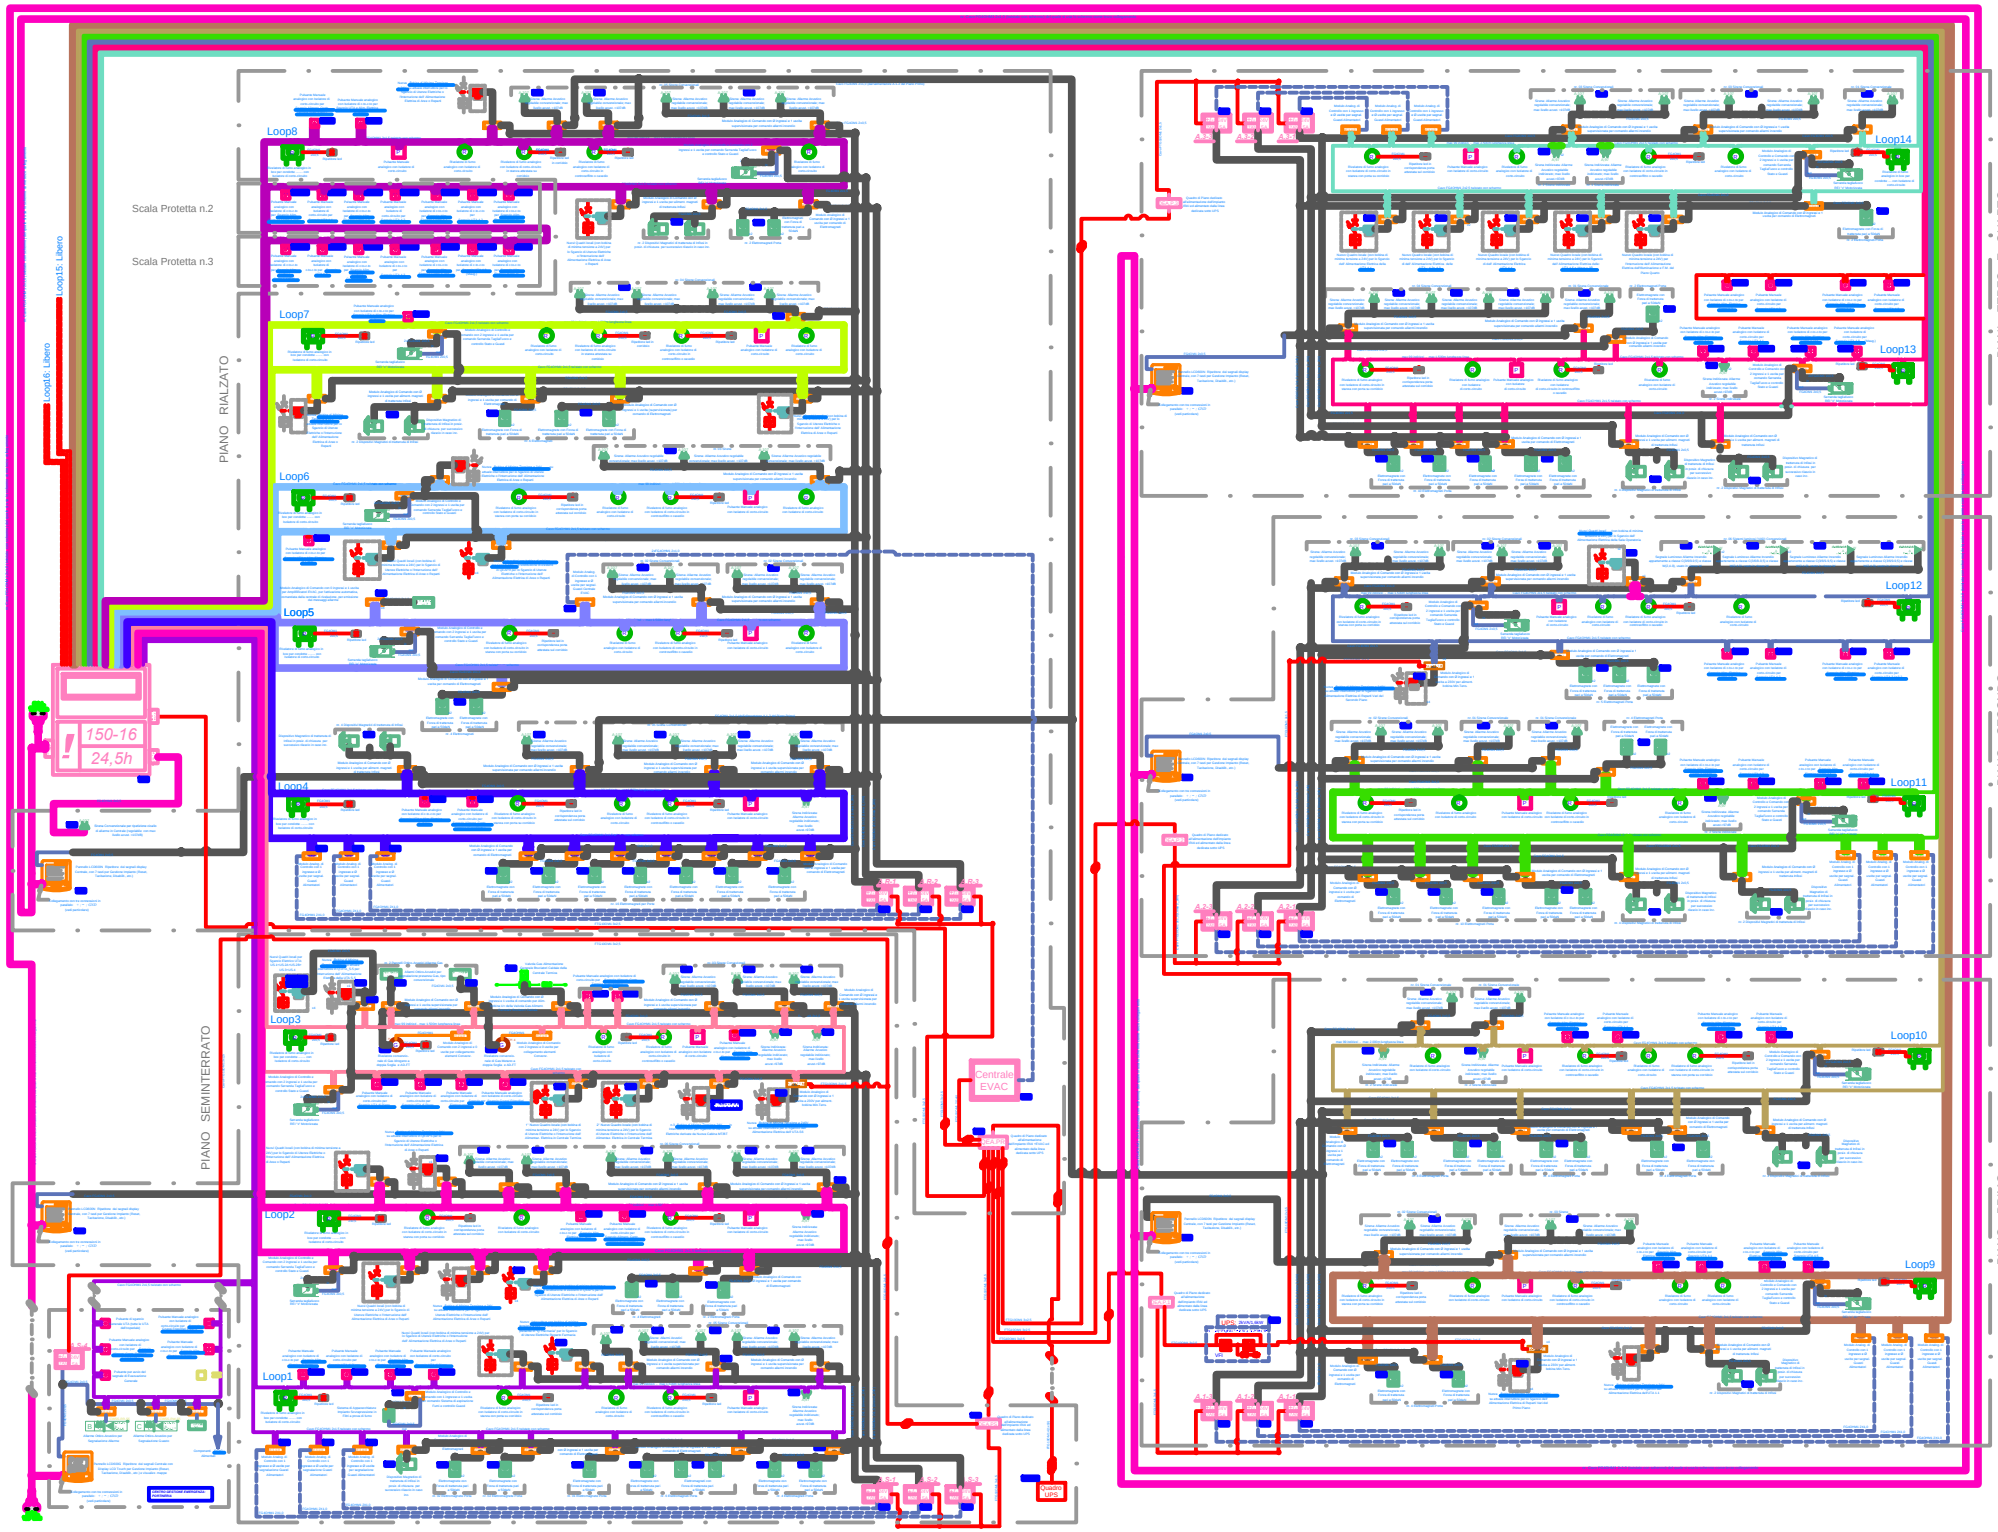

LEGENDA		
Simbolo	Descrizione Componente	Tipologia
	CENTRALE ANTINCENDIO (a z zone, x loop e y ore di autonomia)	Analogico-Indirizzato
	Allarme manuale analogico con isolatore di corto-circuito (Pulsante di allarme incendi)	Indirizzato
	Pulsante per sgancio delle Utenze Elettriche di Piano	Indirizzato
	Pulsante per sgancio Locale Utenze Elettriche di Reparto o Area. Il codice x-y indica Piano e Area o Reparto interessato.	Indirizzato
	Pulsante per sgancio Generale alimentazione Gas in centrale Termica (C.T.)	Indirizzato
	Pulsante di sgancio Generale UTA (tutte le UTA dell'ospedale)	Indirizzato
	Pulsante per sgancio Locale UTA (quella che serve il reparto o Area in questione). Il codice x.y indica l'UTA interessata.	Indirizzato
	Pulsante generale Piano rialzato x Elettricità e UTA a servizio del piano.	Indirizzato
	Pulsante per sgancio Elettropompe a servizio delle UTA	Indirizzato
	Pulsante per sgancio Gruppi Frigoriferi Esterni (al piano seminterrato).	Indirizzato
	Pulsante per il segnale di Evacuazione Generale	Indirizzato
	Rivelatore ottico di fumo a microprocessore analogico identificato con base e con isolatore di corto-circuito (disposto anche in corridoio, stanza, controsoffitto o cavedio)	Indirizzato
	Ripetitore led per segnalazione intervento di Rivelatori non visibili (disposti in ambienti collegati a corridoio o in controsoffitto o in cavedio)	Compon. Elettrico
	Rivelatore di fumo analogico in box per condotte .... con isolatore di corto-circuito	Indirizzato
	Rivelatore di Gas o Vapore convenzionale (xxx tipo di gas o vapore: H=idrogeno; CH4=metano; ...)	Convenzionale
	Pannello Ottico Acustico per la segnalazione di Allarme Gas	Convenzionale
	Amplificatore componente il Sistema EVAC e destinato ad alimentare gli altoparlanti di una specifica area	Convenzionale
	Segnalatore Acustico Incendi di tipo A (interni) e livello sonoro ad 1m pari a 107 decibel	Indirizzato
	Segnalatore Acustico Incendi di tipo A (interni) e livello sonoro ad 1m pari a 107 decibel	Convenzionale
	Segnalatore Acustico Incendi di tipo "B" (Esterni) e livello sonoro ad 1m pari a 107 decibel	Convenzionale
	Segnale luminoso d'allarme incendio di tipo "S" avente colore "K" -classe "J" con caratteristiche "x" e "y" (per categorie O e W) o "M" da capitolato (per cat. O) e montaggio "Z" (solo cat. O)	Convenzionale
	Segnale Luminoso Allarme Incendio di tipo A di colore bianco appartenente a classe O(3/6/9-9,5) e classe W(2,4-9), usato in classe W	Convenzionale
B	Segnalatore Ottico-Acustico per Allarme Incendi. Ottico: Colore Rosso, classe O(3/6-10) e W(2,4-6); Acustico: Tipo A, Livello Sonoro a 1m pari a 107 decibel	Convenzionale
C	Segnalatore Ottico-Acustico per Allarme Incendi. Ottico: Colore Bianco, classe O(3/6-10) e W(2,4-8,9); Acustico: Tipo A, Livello Sonoro a 1m pari a 107 decibel	Convenzionale
	[illegible]	Indirizzato
	Fermo Elettromagnetico (Elettromagnete) per ritenuta porta tagliafuoco, completo di tasto di sgancio manuale	Convenzionale
	Serranda tagliafuoco REI "x" Motorizzata	Compon. Elettro-Mecca.
	Dispositivo Magnetico di trattenuta di infissi in posizione di chiusura per successivo rilascio in caso incendio e riarmo manuale	Compon. Elettro-Mecca.
	Sistema di Apparecchiature Impianto Sovrapressione in Filtri a prova di fumo	Compon. Elettrico
	Pannello Ripetitore LCD-6000-N che mostra segnalazioni del display centrale, con pulsanti per navigazione menù e funzioni di gestione impianto: tacitaz., reset, disabilitaz. e lamp-test ...	Indirizzato
	Pannello Ripetitore LCD6000G per visualizzaz. remota eventi incendio da centrali indirizz. e per funzioni di tacitazione uscite reset allarmi e visualizz. mappe; con Display LCD Touch 8,4"	Indirizzato
	Alimentatore supplementare supervisionato con modulo di ingresso identificato con U=24V d.c., uscita 5A e capacità 17Ah	Convenzionale
	Gruppo di Continuita' (UPS) monofase VFI: Sn=2kVA, Pn=1,6kW, Autonomia (a 0,7Sn e PF=0,7)=17'; con uscita di guasto; collegamenti rs232, USB e contatto pulito; Connessione per espansione modulare batterie	Compon. Elettrico
	Nuovo Quadro Elettrico per Alimentazione al piano ... delle centrali ovvero degli alimentatori supplementari degli Impianti di Protezione Attiva Antincendio (IRAI e EVAC)	Compon. Elettrico
	Elettrovalvola sicurezza comandata dal 2° stadio del Rivelatore Gas CH4	Compon. Elettrico

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO
DEL P. O. "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA (AG)

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola	Elaborato	Piano	Scala
IRAI-SS	Schema Sinottico Impianto IRAI ed interfaccia con elementi e componenti esterni		

Progettista	R.U.P.	R.T.S.A.
Dott. Ing. Vincenzo Canatella	Geom. Giuseppe Bianucci	Dott. Ing. Alessandro Dinolfo

Data